


Recommendations for installing the ZBRR● receiver and the ZBRP1 rope pull switch / Recommandations d'installation du récepteur ZBRR● et de l'interrupteur à tirette ZBRP1
Installation sequences / Séquences d'installation :

- 1** Position of the box in the installation.
Position du coffret dans l'installation.
- 2** Location of the ZBRR● receiver in the box.
Emplacement du récepteur ZBRR● dans le coffret.
- 3** Position of the rope pull switch in the installation.
Position de l'interrupteur à tirette par rapport à l'installation.
- 4** Attachment of the ZBRP1 rope pull switch.
Fixation de l'interrupteur à tirette ZBRP1.

1 Position the box.
Positionner le coffret.

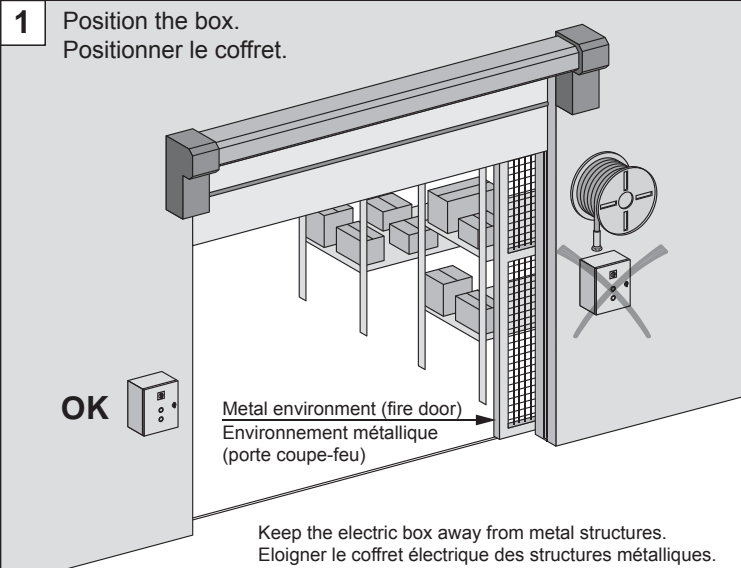


OK

Metal environment (fire door)
Environnement métallique (porte coupe-feu)

Keep the electric box away from metal structures.
Eloigner le coffret électrique des structures métalliques.


2 Position the receiver in the box.
Positionner le récepteur dans le coffret.

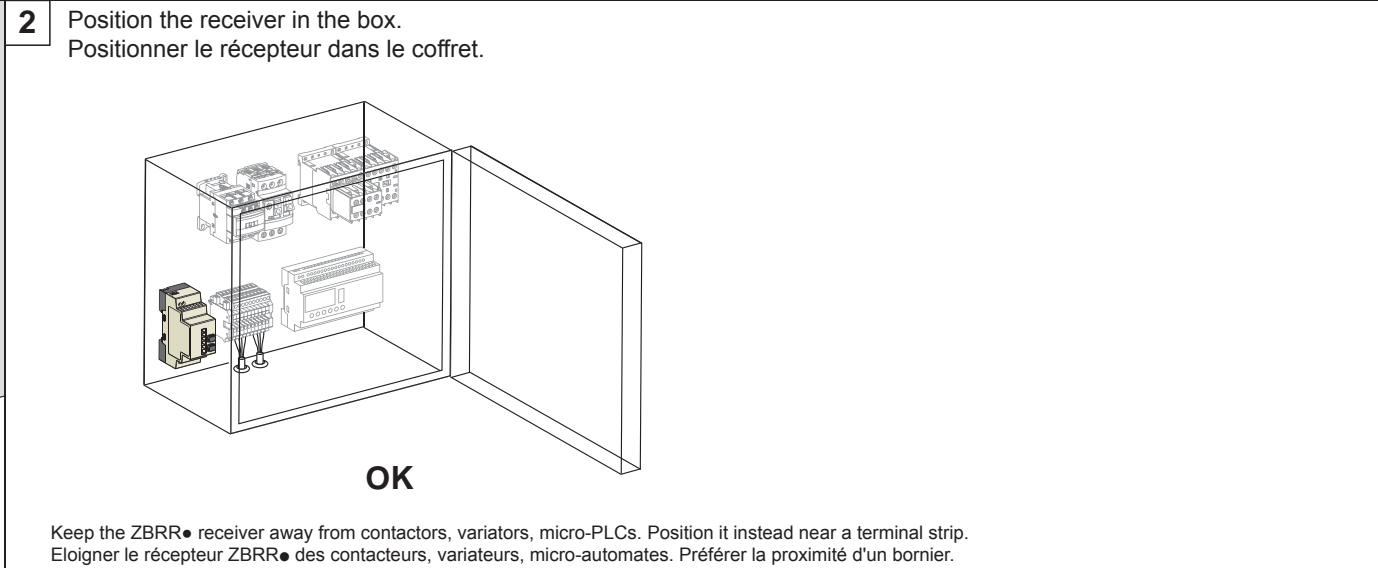

OK

Keep the ZBRR● receiver away from contactors, variators, micro-PLCs. Position it instead near a terminal strip.
Eloigner le récepteur ZBRR● des contacteurs, variateurs, micro-automates. Préférer la proximité d'un bornier.

3 Position the rope pull switch in the installation.
Positionner l'interrupteur à tirette dans l'installation.

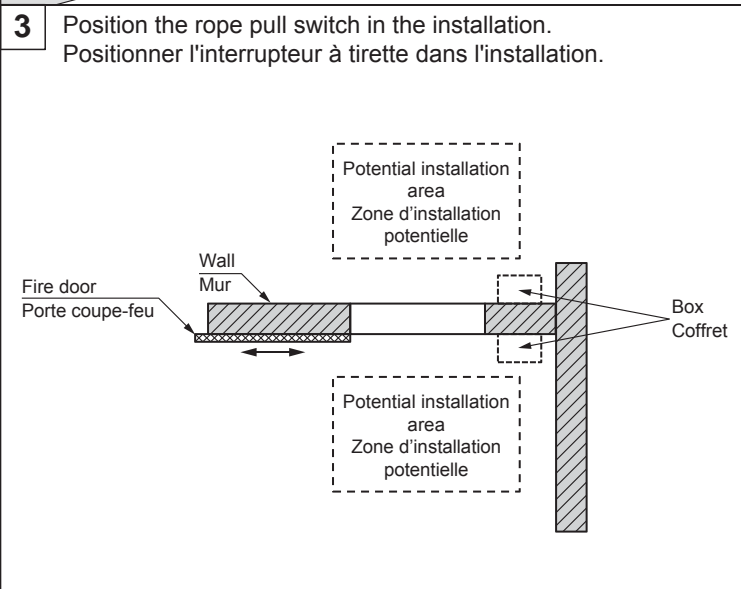

OK

Potential installation area
Zone d'installation potentielle

Fire door
Porte coupe-feu


Wall
Mur

Box
Coffret

Potential installation area
Zone d'installation potentielle

4 Attach the switch to the support / Fixer l'interrupteur sur le support.

Attachment with bracket:
Fixation avec équerre :

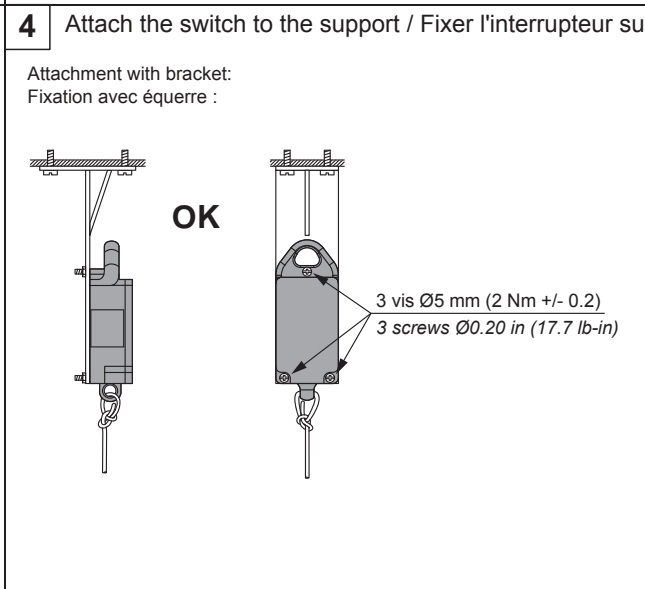


OK

3 vis Ø5 mm (2 Nm +/- 0.2)
3 screws Ø0.20 in (17.7 lb-in)

Recommended attachment with carabiner:
Fixation préconisée avec mousqueton :

ZBRAUS2

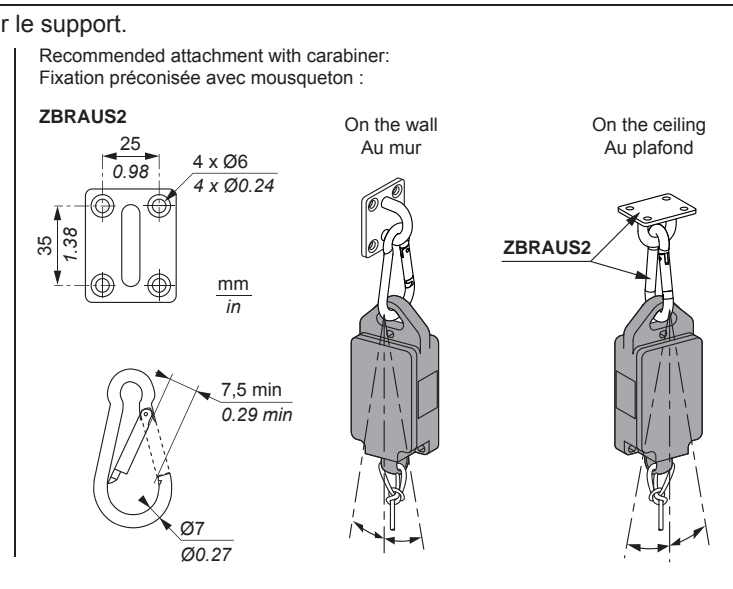

25
0.98
4 x Ø6
4 x Ø0.24
35
1.38
mm
in

On the wall
Au mur

On the ceiling
Au plafond

ZBRAUS2

7.5 min
0.29 min

Ø7
Ø0.27